

Zkoumané sklolaminátové trubky


<i>Vzorek</i>	<i>Nominální průměr DN</i>	<i>Tlaková třída PN</i>	<i>Třída tuhosti SN</i>	<i>Délka vzorku [m]</i>
Trubka A vyrobená navíjenou technologií	400	1	10 000	4
Trubka B vyrobená technologií odstředivého lití	400	1	10 000	4



Skladba stěny vzorku A v příčném řezu



Skladba stěny vzorku B v příčném řezu

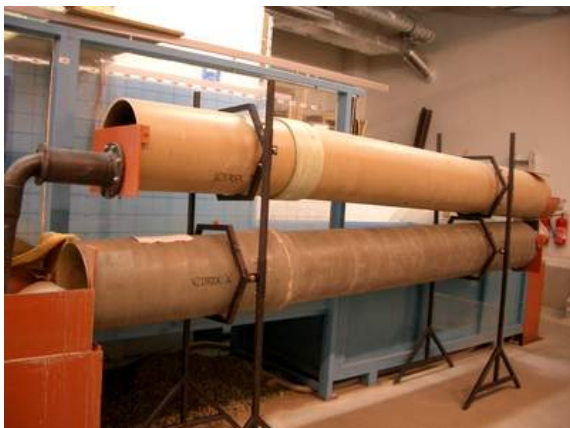

Měřicí trať



vzorek A



vzorek B

Zatěžování trubek




Vnitřní povrch vzorku A po 1350 hodinách zatěžování



Vnitřní povrch vzorku B po 1350 hodinách zatěžování

Další zkoumané materiály

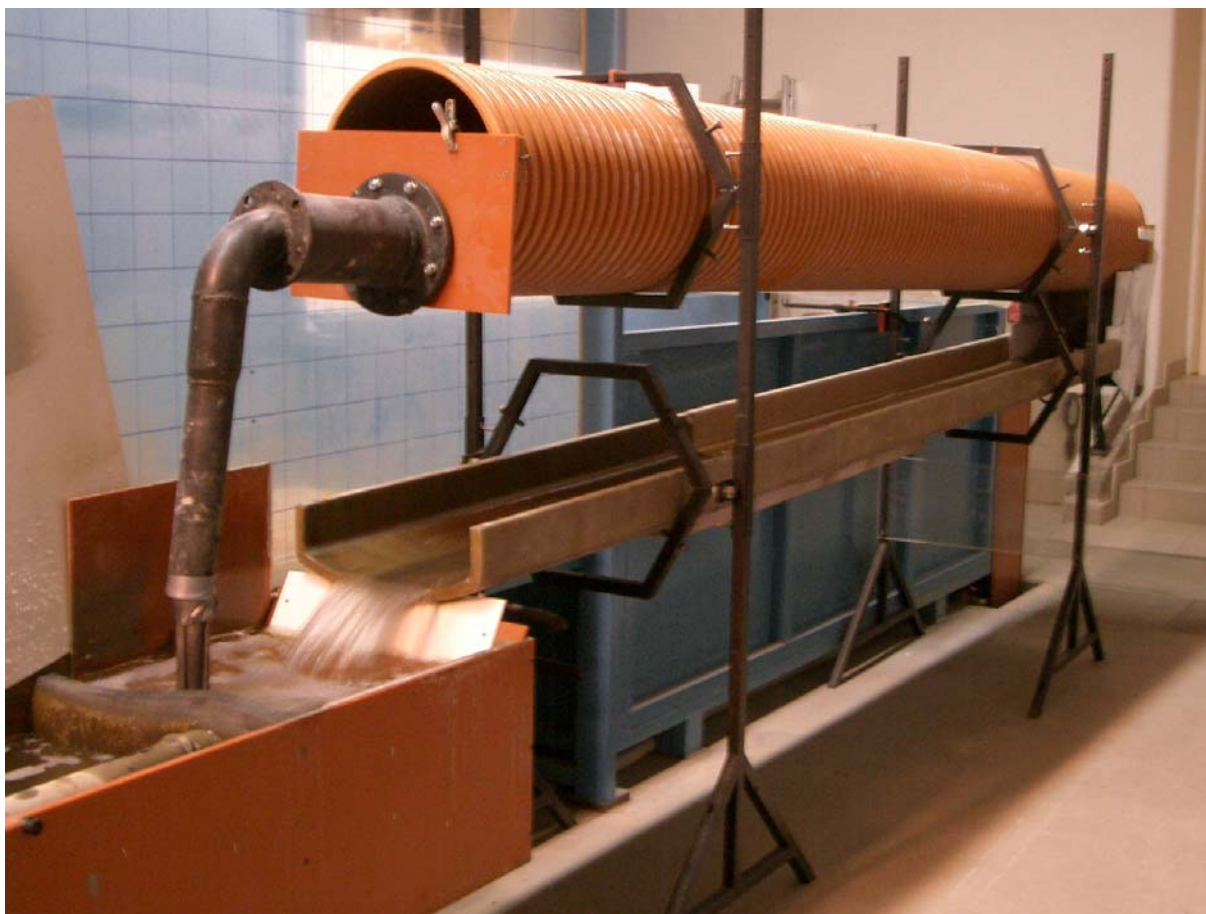

Měřicí trať



PVC trubka



části sklolaminátových trubek



Skladba stěny zkoušených trubek v příčném řezu